



અન્નિ શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ
વડોદરામહાનગરપાલિકા
દાંડીયા બજાર, વડોદરા .૩૮૦ ૨૦૯ + ૧૨

દિન: ૨૪૧૩૬૩૫, ૨૪૧૩૭૫૨
૨૪૨૦૮૮૧, ૨૪૧૩૭૫૩
ફેક્સ: (૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧)

મહાનગરપાલિકા / ફાયનલ

અ.તા.સે.જા.ન./૧૫૬/૨૦-૨૧

તા. ૩૦-૦૪-૨૦૨૦

૨૪૨૪

પ્રતિ,

શ્રી પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ,
ઘૈર્યપ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ, વડોદરા
વડોદરા.

વિષય: મોજે: ઘૈર્યપ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ, વડોદરા એફ્પી નં.-૧૭/પૈકી, ટીપી-નં.-૧૮, પ્લોટ નં.-૦૩ વાળી જમીનમાં "પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ," લો-રાઇઝ, ઉચાઇ ૧૧.૦૦ મીટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર+૦૩ માળ, ટાવર-૦૧, કોમશીયલ / સ્કૂલ, બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં કરવામાં આવેલ ફાયર ફાઇટિંગની સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ કરી ફાયનલ એન.ઓ.સી. આપવા બાબત.

ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાન બાબતે સવિનય જણાવવાનું કે, આપશ્રી તરફથી તા. ૦૩-૦૬-૧૬ના રોજ અરજી આપી મોજે: મોજે: ઘૈર્યપ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ, વડોદરા એફ્પી નં.-૧૭/પૈકી, ટીપી-નં.-૧૮, પ્લોટ નં.-૦૩ વાળી જમીનમાં "પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ" લો-રાઇઝ, ઉચાઇ ૧૧.૦૦ મીટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર+૦૩ માળ, ટાવર-૦૧, કોમશીયલ / સ્કૂલ, ઉચાઇ ૧૧.૦૦ મીટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર+૦૩ માળ, ટાવર-૦૧ બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં કરવામાં આવેલ ફાયર ફાઇટિંગની સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ કરી ફાયનલ એન.ઓ.સી. આપવા માંગણી કરેલ છે તે સંદર્ભે આપના દ્વારા મહાનગરપાલિકાના નિયમાનુસાર પ્રથમ ટેસ્ટીંગનાં પા.નં. ૦૦૦૬ તા. ૩૦-૦૪-૨૦૨૦ થી રૂ. ૧૦૦૦૦/-૦૧ ટાવરનાં અત્રેની કચેરીએ ભરપાઈ કરેલ છે.

આ બાબતે અત્રેની શાખાના ફાયર ઓફિસરશ્રી તથા અન્ય સ્ટાફ દ્વારા સદર બિલ્ડિંગમાં કરવામાં આવેલ ફાયર ફાઇટિંગની સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ તા. ૩૦-૦૪-૨૦૨૦ રોજ કરતાં સંતોષ કારણ જણાઈ આવેલ છે.

નીચે જણાવેલ અભિશમન અને તાત્કાલિક સેવા વિભાગના આગ સલામતી અંગેના અગત્યના સુચનો તથા અગાઉ અત્રેની શાખાએથી અ.તા.સે.જા.ન. ૧૪૫/૧૬-૧૭//૨૪૮૭/૧૬-૨૦ / તા. ૨૨-૦૪-૧૭//૨૪-૦૧-૨૦૨૦ થી સદર બિલ્ડિંગમાં કરવામાં આવેલ ફાયર ફાઇટિંગના સુચનોનો ચુસ્ત અમલ કરવાનો રહેશે.

TOD પત્ર / ૨૪ ચિઠી માં દર્શાવેલ નામ નંબર (FP/OP/RS/CITY SURVE) નો ઉલ્લેખ ફાયર NOC કરવામાં આવેશે આ સિવાયના નામ અને નંબર બાબતે કાયદાકીય ગુચ્છ માટે અભિશમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ વિભાગ જવાબદાર રહેશે નહીં.

દયુક્ત ડેટ: ૨૮-૦૪-૨૦૨૧,

સીઇ ઓફિસર (ફાયર)
મહાનગરપાલિકા
વડોદરા.

નકલ રવાના:

- ૧) શ્રી ટાઉન ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર, મહાનગરપાલિકા, વડોદરા જાણ સારુ.


સૂચનો:-

1.	વેઇટ રાઇઝર સીસ્ટમ કાર્યરત રાખવી.
2.	દર વર્ષ એક વર્ષત ઉપરોક્ત સાધનોનાં ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ બાબતે અત્રે લેખિત પત્ર આપી જાહેર સલામતી માટે ટેસ્ટીંગકરાવીને કરેલી સુવિધાઓ કાર્યરત રાખવાની રહેશે અને જો ટેસ્ટીંગ મુદ્દતમાં નહીં કરાવો તો સદર બિલ્ડીંગ ઉપયોગ માટે અનસેફ અને જોખમ કારક ગણાશે અને જાહેર સલામતી જોખમાશે તેની ગંભીર નોંધ લેવી.
3.	આગ લાગે ત્યારે શું કરવું તેનું આયોજન કરી ફાયર ઓર્ડર તૈયાર કરી ભોગવટો કરનારને જાણકારી આપવાની રહેશે જેથી ઇમરજન્સીમાં સત્તવે તથા અસરકારક કામગીરી કરી શકાય.
4.	અંડર ગ્રાઉન્ડ ફાયર વોટર ટેન્ક હંમેશા પાણીથી ભરેલી રાખવી અને આ પાણીની ટેન્કનો ઉપયોગ આગ બુઝાવવા સીવાયનાં કોઈપણ હેતુ માટે કે વપરાશ માટે કરવો નહીં.
5.	સદર બહુમાળી બિલ્ડીંગમાં ભવિષ્યમાં આગ સલામતી અંગેના વધારાના જે કોઈ સૂચનો જાહેર સલામતી માટે ચીફ ઓફિસર (ફાયર) શ્રી તરફથી જાણાવવામાં આવશે તેનો ચૂસ્ત અમલ કરવાનો રહેશે.
6.	ફાયર ફાઇટીંગના વાહનો સહેલાઇથી અને સત્તવે ઓપરેટ થઈ શકે તે માટે નકશામાં બતાવ્યા પ્રમાણેનાં તમામ રસ્તાઓ ખુલ્લાં રાખવાના રહેશે અને જો ખુલ્લા રસ્તા બ્લોકેજના કારણે અથવા અડચણનાં કારણે ફાયર ફાઇટીંગના વાહનો આગ અકસ્માત સમયે સમયસર ઓપરેટ થશે નહીં અથવા આગનાં સ્થળ સુધી જઈ શક્શે નહીં તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ભોગવટો કરનારાઓ તથા વ્યવસ્થાપકોની રહેશે.
7.	ફાયર ફાઇટીંગના વાહનોને ફાયર ફાઇટીંગતથા બચાવ કામગીરીમાં અડચણ વાળા ઝડ, ઇલેક્ટ્રીક વાયરો, ટેલીફોનનાં વાયરો, ગેટ, ગાર્ડનં, દિવાલ, વોયમેન કેબિન વગેરે હોય તો અડચણ દર કરી રસ્તાઓ અવરોધ વિનાના કાયમી ધોરણે ખુલ્લા રાખવાના રહેશે અને આવા રસ્તાઓ ઉપર પાર્કિંગ કરવું નહીં તથા કરવા દેવું નહીં. જેથી ફાયર બ્રિગેડ ખાતાના વાહનો સ્થળ પર સહેલાઇથી સત્તવે જઈ શકે.
8.	લીફ્ટ એક્ટનાં નિયમ અનુસાર લીફ્ટની સુવિધાઓ રાખવાની રહેશે અને બધી જ લીફ્ટો કાર્યરત રાખવાની રહેશે અને આ માટે ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લીફ્ટ, ગાંધીનગર પાસેથી જાહેર સલામતી માટે દર વર્ષ ટેસ્ટીંગ કરાવવાનું રહેશે.
9.	સંભાળ માટે પૂરું આયોજન કરીને સીક્યુરીટીની વ્યવસ્થા ગોઠવવી અને આ સાધનોના મેન્ટેનન્સ તથા ટેસ્ટીંગ માટે પણ આયોજન કરવાનું રહેશે.
10.	હાલમાં કરવામાં આવેલ તમામ પ્રકારની ફાયર ફાઇટીંગની સુવિધાઓ તથા સીસ્ટમ વર્કિંગ કન્ડીશનમાં બિલ્ડીંગોમાં જયારે સોસાયટીના પ્રમુખ / મંત્રી કે વ્યવસ્થાપકનું આયોજન થાય ત્યારે લેખિત સૌંપણી કરીને અતે જાણ કરવાની રહેશે કારણ કે, ત્યાર બાદ તેઓની જવાબદારી ગણાશે.
11.	આગ અકસ્માત વર્ષતે સદર બિલ્ડીંગના સાધનોની જાળવણી તથા મેન્ટેનન્સ નહીં હોય અને કરવામાં આવેલ સુવિધાઓ વર્કિંગ કન્ડીશનમાં નહીં હોય અને જો કોઈ અધ્યાત્મ બનાવ બનશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી બિલ્ડર્સ / વ્યવસ્થાપક તથા લોગવટો કરનારાઓની રહેશે. જેથી આગ સલામતી માટે કાયમી ધોરણે સદર બહુમાળી બિલ્ડીંગમાં હાલમાં કરવામાં આવેલ ફાયર ફાઇટીંગની સુવિધાઓ તથા સીસ્ટમ અવાર નવાર ટેસ્ટીંગ કરીને કાર્યરત રાખવાની રહેશે અને ટેસ્ટીંગ દરમ્યાન ભોગવટો કરનારાઓને હાજર રાખી જાણકારી આપવી.
12.	ફાયર બ્રિગેડ ખાતા તરફથી ટેસ્ટીંગ કર્યા બાદ ફાયર ફાઇટીંગના કોઈપણ પ્રકારનાં સાધનો કાઢવા તથા હટાવવા નહીં.

13.	બિલ્ડીંગનાસૌથી ઉંચા ભાગ ઉપર એપુવ ટાઇપનું લાઇટનીંગ એરેસ્ટર લગાવવું.
14.	GDCR-૨૦૧૨ કલમ ૧૭.૦૨ ની પેટા કલમો ૧ થી ૧૧ નું પાલન કરવાનું રહેશે.
15.	મંજુર કરેલ નકશામાં દર્શાવેલ બાંધકામ પુરતુ એન.ઓ.સી. મર્યાદીત રહેશે.
16.	જો સદર બિલ્ડીંગમાં એલીવેશન માટે (આગળ, જમણી, તથા ડાબી બાજુએ, બજો બાજુ) ઝાસ એલીવેશન / ACP / ઝાસ પર્ટીશન, રાખવાનું હોય તો નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડનાં નિયમાનુસાર ફાયર રેટીંગ હોવા જરૂરી છે તેમજ તેનું સર્ટી. રજૂ કરવાનું રહેશે.
17.	ઝાસ ફસાડ બિલ્ડીંગમાં ફલોર ટુ ફલોર સ્પેશ કવરીંગ કંસ્ટ્રક્શન (સીલન્ડન્ટ વર્ક) નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડનાં નિયમાનુસાર કરવાનું રહેશે.
18.	બિલ્ડીંગમાં કવર સ્ટેરકેશ વગેરે બિલ્ડીંગમાં ફલોર ટુ ફલોર ઇલેક્ટ્રિક વાયરીંગ ડકડ / શાફ્ટ નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડનાં નિયમાનુસાર ફાયર રીટારન્ટ મટીરીયલથી સીલન્ડ કરવાનું રહેશે.
19.	બેઝમેન્ટમાં સ્ટેરકેશ સીડી ગ્રાઉન્ડ ફલોર પર જાઈ શકે તેવી જરૂરીઆત પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવી.
20.	ઇમરજન્સી એક્ઝિટ સાઇન નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડ પાર્ટ ૪.૨.૭ અને ૧/S ૧૪૫૭ / ૧૯૮૦ પ્રમાણે કરવાના રહેશે.
21.	સ્કાઈ લાઇટ વાયરડ ઝાસ એટલીસ્ટ અડધો કલાકનાં ફાયર રેજુસ્ટેટ રેટીંગ વાળા એન.ઓ.સી કોડ પ્રમાણે રાખવા અને તેના સર્ટી. રજૂ કરવા.
22.	નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડ પાર્ટ-૮ પ્રમાણે બેઝમેન્ટમાં સ્પોક મેનેજમેન્ટ (એ.એચ.યુ., એચ.વી.એ.સી., મીકેનિકલ એક્ઝોસ્ટની યોગ્ય વ્યવસ્થા રાખવી જેથી ઇમરજન્સીમાં કામગીરી થઈ શકે.
23.	બિલ્ડીંગના સંચાલન માટે કંટ્રોલ રૂમ બનાવવો જેમાં સ્પોક ડિટેક્ટર એલાર્મ, ફાયર સિસ્ટમ પ્રેશર વગેરે બાબતોના ઇડિક્ષન મળે તેવી વ્યવસ્થા રાખવી અને સંચાલન માટે ટ્રેઇન સ્ટાફને ભરતી કરી તમામ રેજીસ્ટી પ્રવૃત્તિઓનું રજિસ્ટર બનાવવું.
24.	બિલ્ડીંગમાં દાદર અવરોધ રહીત રાખવો.
25.	તમામ ઇલેક્ટ્રિક વાયરીંગ સૂરક્ષિત કરવું અને ઇલેક્ટ્રિક પાવર માટે ઇ.એલ.સી.બી. સ્વીચની વ્યવસ્થા રાખવી.
26.	જે વિધુત ઉપકરણો દર્દીને સીધા સંપર્કમાં રાખી વાપરવાના હોય તેને સુરક્ષિત હોવાના જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવા.
27.	બિલ્ડીંગનાં સૌથી ઉંચા ભાગમાં એપુવ ટાઇપનું લાઇટનીંગ એરેસ્ટર લગાવવું.
28.	અંધારામા પણ દેખાય તેવા EXIT નાં સાઇનેજુસ લગાવવા તથા EXIT માર્ગમાં આવતાં અડચણો ફૂર કરવા. તમામ કર્મચારીઓને પ્રાથમિક આગ બુઝાવવાની ટ્રેનિંગ આપવી અને ફાયર માર્સ્ટલની નિમણૂક કરવી.
29.	ડિઝાસ્ટર એક્શન પ્લાન બનાવવો અને તેને દર વર્ષ અપડેટ કરવો.
30.	બિલ્ડીંગની સ્ટેબીલિટી સર્ટીફિકેટ માટે અધિકૃત સ્રદ્ધાર એન્જિનીયરશીનું સર્ટી.રજૂ કરવું.
31.	બિલ્ડીંગનાં આગળનાં ભાગે તથા સાઇડમાં ઇમરજન્સી વાહન ફરી શકે તેવા અવરોધ વિનાના ખુલ્લા રસ્તા રાખવા.
32.	એર કન્ડીશન રૂમમાં આગ લાગે ત્યારે ધૂમાડો બહાર કાઢવા માટે મીકેનિકલ વેન્ટિલેશન એક્ઝોસ્ટ ફેન સાથે રાખવા જે જનરેટર પર પણ ચાલે તેવી વ્યવસ્થાકરવી.
33.	સળગી ઉઠે તેવી કોઇપણ ચીજ વસ્તુઓનો સ્ટોરેજ કરવો નહીં દવા અન્ય વસ્તુઓના સ્ટોરેજ માટે અતાયદા સ્ટોરની વ્યવસ્થા કરવી જેમાં વેન્ટિલેશન તથા એક્ઝોસ્ટ ફેન મૂકવા.
34.	બિલ્ડીંગમાં પાણીની વ્યવસ્થા પૂરતા જથ્થામાં અતેની સૂચના મુજબ રાખવી.
35.	સદર બિલ્ડીંગ પ્રીમાઇસીશમાં પૂરતી ક્ષમતાના પૂરતા પ્રમાણમાં અતેની સૂચના મુજબના ફાયર એક્સ્ટિંગયુઝર્સની વ્યવસ્થા રાખવી.
36.	એલ.પી.જી સીલીન્ડર વપરાશની જગ્યાથી ફૂર રાખી પાઇપ લાઇન દ્વારા ગેસ વાપરવો જેની ઉપર એક સટ ઓફ વાલ્વ મૂકવો.

37.	ઓફિસ, ઓપરેશન થીએટર, સ્ટોર, મેડીકલ સ્ટોર, લેબોરેટરી તથા સ્ટેશનરી વિભાગમાં સ્મોક ડિટેક્ટરની વ્યવસ્થા કરવી.
38.	હ્યાત બેડની સંખ્યામાં જચારે વધારો કરવામાં આવે અથવા તો નવીન બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવે તો નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડની ગાઇડ લાઇન પ્રમાણે બાંધકામ તથા ફાયર પોટેક્શન કરવું.
39.	દરેક માળે બારીઓની ગ્રીલ ખૂલી શકે તેવી રાખવી જેથી બચાવ કર્મગીરી કરવામાં સરળતાં રહે.
40.	ફાયર એલાર્મ સીસ્ટમ રાખી દરેક માળે સ્વીચ મુકવી.
41.	દરેક માળે સ્મોક ડિટેક્ટર એલાર્મ ઇન્ટર કનેક્ટ કરીને વ્યવસ્થા કરવી.
42.	ફાયર રાઇઝર ફાયર હાઇફ્નાન્ડ સીસ્ટમ કરવી.
43.	ફાયર ફાઇટીંગનાં સાધનોની ખરીદી અંગેનાં બીલો અને સટીઝીકેટ રજૂ કરશો.
44.	ડી.જી.સેટ વપરાશમાં લેતા હોય તો બીલની કોપી રજૂ કરવી.
45.	ઇમરજન્સી એસ્કેપ રૂટ દર્શાવતા રસ્તાઓ પર પ્રો-લાઇટ સાઇન મૂકવા.
46.	બિલ્ડીંગનાં અંદરનાં ભાગે પ્રેશરાઇઝ સીલીન્ડર મૂકેલ હોય તો સુરક્ષિત પાઇપ લાઇન વડે નીચેના ભાગે મૂકવા.
47.	ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ ડિસ્પ્લે કરવા.
48.	નકશામાં રજૂ કરેલ રોડ તરફનું એન્ટરન્સ ખુલ્લુ કરવું.
49.	હ્યાત બાંધકામ અનુસારનો નકશો રજૂ કરવો.
50.	ફાયર ફાઇટીંગની સુવિધાઓ કાર્યરત નહીં હોય તો જાહેર સલામતી માટે પાણી, ફ્રેજ વિગેરેના કમેક્શનો કાપવા સુધીની કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેથી દર વર્ષ એક વાર ફાયર બિગેડ ખાતાને લેખિત પત્ર આપી બિલ્ડીંગમાં કરવામાં આવેલી ફાયર ફાઇટીંગ સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ તા. ૨૬-૦૪-૨૦૨૧ સુધીમાં રીન્યુઅલ કરાવી લેવા માટે ખાસ જણાવવામાં આવે છે.

દય દેંટ: ૨૬-૦૪-૨૦૨૧,

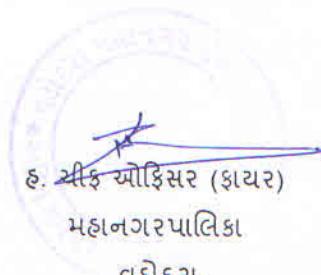
 હ. શીલ ઓફિસર (ફાયર)
 મહાનગરપાલિકા
 વડોદરા.

નકલ રવાના:

૧) શ્રી ટાઉન ટેલલપમેન્ટ ઓફિસર, મહાનગરપાલિકા, વડોદરા જાણ સારુ.

સદર નવીન બહુમાળી બિલ્ડીંગમાં ફાયર સેફ્ટીની સુવિધાઓનું ઇન્સ્પેક્શન / ટેસ્ટીંગ કરતાં કાર્યરત છે જેથી નિયમ પ્રમાણે આગળની કાર્યવાહી કરવા અભિપ્રાય છે.

Regd. No.: 1568
Date: 11 MAY 2021

LOGO VMC FIRE SAFETY AND EMERGENCY SERVICES
VADODARA MUNICIPAL CORPORATION
DANDIYA BAZAR, VADODARA 390209+12

PHONE: 2413635, 2413752, 24220881, 2413753
FAX@0265-2420881)

MUNICIPAL CORPORATION/FINAL

A.T.S.J.N./169/20-21

To,

FILE NO.2424

Prince Ashokraje Gaekwad School,
Dhairya Prasad Palace Compound,
Bh. Arihant Complex,
Lal Baug Main Rd.,
Manjalpur, Vadodara
Gujarat
(Name & Address of the Institution)



SUB: CERTIFICATION FOR THE FINAL FIRE NOC FOR PRINCE ASHOKRAJE GAEKWAD SCHOOL

Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 169/20-21

Dated: 30/05/2020

Certified that the Prince Ashokraje Gaekwad School (name of the building or premises) at F.P. No.17/T.P.NO. 18, Plot No.03, Dhairy Prasad Palace Compound, Bh. Arihant Complex, Lal Baug Main Rd., Manjalpur, Vadodara (address) comprised of one basement(s) and Three (upper floors) owned/occupied by Prince Ashokraje Gaekwad School (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 30/05/2020 (date of inspection) in the presence of Dr. Tushar Bhonsle (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Educational Institution with effect from 30/05/2020 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 30/05/2020 at Vadodara by

Due Date: 29/05/2021

Signature with Seal : SD ELIGIBLE

Name : Chief Officer (Fire)

Designation : Vadodara Municipal Corporation

CC TO TOWN DEVELOPMENT OFFICER, VADODARA



P. VARADARAJAN
Principal
Prince Ashokraje Gaekwad School
Vadodara - 390 011, Gujarat, India.



Certified to be True Translation
of.....
From.....
Language to.....

SANJAY G. MISTRY
NOTARY (Govt. of Gujarat)

11 MAY 2021
MY COMMISSION EXPIRES ON
DT. 08-02-2025

Jushash
DR. TUSHAR BHONSL
MANAGER





અભિની શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ
વડોદરા મહાનગરપાલિકા
દાંડીયાબજાર, વડોદરા . ૩૯૦૨૦૮ + ૧૨

ફોન: ૨૪૧૩૭૩૫, ૨૪૧૩૭૫૨
૨૪૨૦૮૮૧, ૨૪૧૩૭૫૩
ફેક્સ: (૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧)

રીન્યુઅલ

અ.તા.સે.જા.નં./૧૦૧૬/૨૧-૨૨

તા. ૦૭-૦૬-૨૦૨૧

૨૭૭

પ્રતિ,

શ્રી પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ
ઘૈર્ય પ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ

વિષય: ઘૈર્ય પ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ સ્થળે આવેલ "પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ" ને અભિની શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ વિભાગનું ફાયર એન. ઓ. સી. રીન્યુઅલ મેળવવા બાબત.

ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે, આપના તરફથી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ના રોજ

અરજી આપી તથા વાર્ષિક રીન્યુઅલ ટેસ્ટિંગ / પેનલ્ટી માટે પાવતી નં. ૦૦૫૪ તા. ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ થી ફી રૂ. ૩૦૦૦/- લાગત ફી ભરેલ છે અને ઘૈર્ય પ્રસાદ પેલેસ, લાલબાગ મેઈન રોડ સ્થળે આવેલ પ્રિન્સ અશોકરાજ ગાયકવાડ સ્કૂલ ને, અભિની શમન અને તાત્કાલિક સેવાઓ વિભાગનું ફાયર એન. ઓ. સી. રીન્યુઅલ કરી આપવા માંગણી કરેલ છે.

તે સંદર્ભે અત્રેની શાખાએથી અગાઉ આપવામાં આવેલ આગ સલામતીના સુચનોનો ચૂસ્ત અમલ કાયમી ધોરણે કરવાનો રહેશે તથા ફાયર ફાઇટિંગ સુવિધાઓ કાર્યરત રાખવાની રહેશે. સદર ફાયર એન. ઓ. સી. તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૨ સુધી આપવામાં આવે છે જે ૬૨ વર્ષે અગાઉથી અત્રેની શાખાએ અરજી આપી રીન્યુઅલ કરાવવાનું રહેશે.

દયુક્તિ: ૨૬-૦૫-૨૦૨૨



P. VARADARAJAN
Principal
Prince Ashok Raje Gaekwad School
Vadodara - 390 011, Gujarat, India.



DR. TUSHAR BHONSLÉ
Manager
Prince Ashok Raje Gaekwad School
Vadodara - 390 011, Gujarat, India.



FIRE SAFETY AND EMERGENCY SERVICES
VADODARA MUNICIPAL CORPORATION
DANDIYA BAZAR, VADODARA 390209+12

PHONE: 2413635, 2413752, 24220881, 2413753
FAX: (0265-2420881)

Regd. No.: 1949

Date:

08 JUL 2021

RENEWAL

A.T.S.J.N./1016/2122

DATE - 07-06-2021

To,

277

Prince Ashokraje Gaekwad School,

Dhairya Prasad Palace Compound,

Lal Baug Main Rd.,

Manjalpur, Vadodara

Gujarat

(Name & Address of the Institution)



SUB: CERTIFICATION FOR THE RENEWAL OF FIRE NOC FOR PRINCE ASHOKRAJE GAEKWAD SCHOOL AT DHAIRYA PRASAD PALACE COMPOUND, LAL BAUG MAIN ROAD


With reference to the above mentioned subject, this is to be informed that Prince Ashokraje Gaekwad School, at Dhairy Prasad Palace Compound, Lal Baug Main Road, Manjalpur has applied for the Annual Renewal of Fire NOC with the requisite fee of Rs. 3000/- with slip no. 0045 on Dated 31-05-2021 from Fire Safety and Emergency Services, Vadodara Municipal Corporation.

In this context the school has to follow all the Safety Guidelines which are provided to the school and has to maintain the Fire fighting services in working condition. This Fire NOC provided by us to the school is valid up to 29-05-2022. Every year the School has to apply for the renewal of Fire NOC to the office.

Due Date: 29/05/2022



Signature with Seal : SD ELIGIBLE

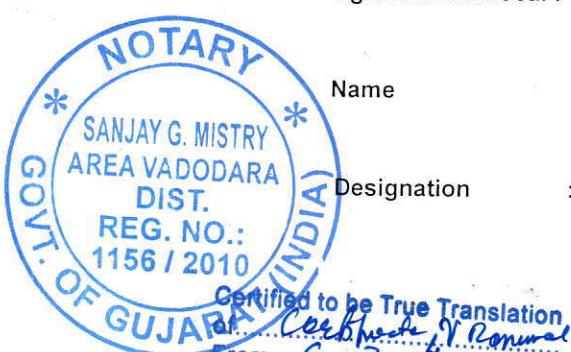

Name

: Chief Officer (Fire)

Designation

: Vadodara Municipal Corporation

DR. TUSHAR BHONSLA
Manager
Prince Ashokraje Gaekwad School
Vadodara - 390 011, Gujarat, India.

1/7-06-2021

P. VARADARAJAN
Principal



Prince Ashok Raje Gaekwad School
Vadodara - 390 011. Gujarat, India.



08 JUL 2021

SANJAY G. MISTRY
NOTARY (Govt. of Gujarat)

MY COMMUNICATION EXPIRES ON
DT. 08-02-2025